



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001984
Kundenr.: CA0024805
Valideringskode: D7F6AC8459

Prøvningsrapportnr.: AR-26-HP-26001984-01

Rekvirent

SR-GRUPPEN A/S - Afd. 50 - BLUE-PHOENIX

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 16.06.2026 **Slut:** 18.06.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-2:2011+AC:2013	Proctorindstampning

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

SR-GRUPPEN A/S, Stefan Zacho, Fuglesangsalle 14 6600 Vejen

Med venlig hilsen



Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001984-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001984
Kundenr.: CA0024805

Analyserapport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	15-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00198401	Enhed	
Proctorindstampning			
Maximal densitet	1.87	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	13.8	%	
Frasigtet > 16 mm	0.0	%	
Antaget korndensitet	2.65	Mgram/m ³	




SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001984-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001984
Kundenr.: CA0024805

Analysereport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	15-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00198401		

proctorforsøg

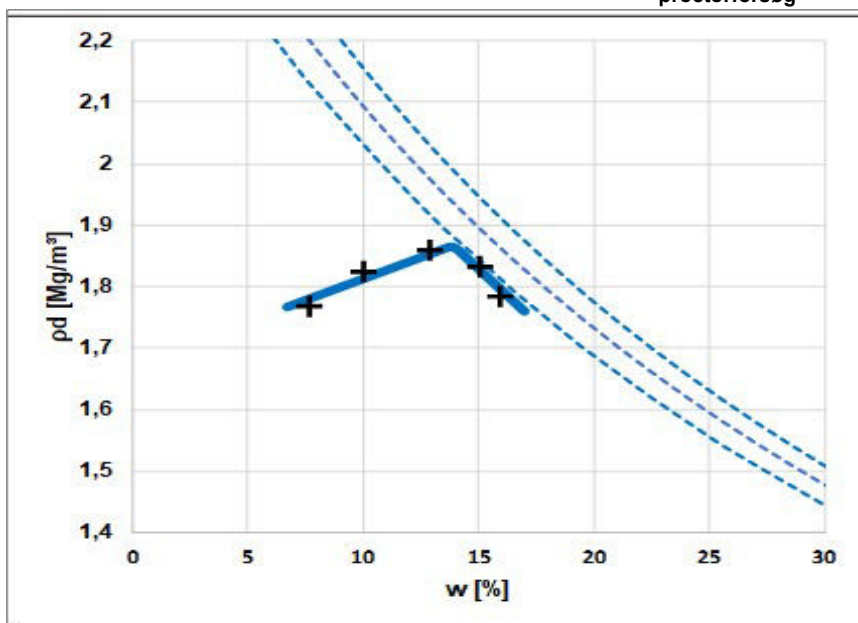

ρd,max	[Mg/m³]	1,87
w opt	[%]	13,8

ρd,max korr.	[Mg/m³]	
w opt korr.	[%]	



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001985
Kundenr.: CA0024805
Valideringskode: 3E1BD675D1

Prøvningsrapportnr.: AR-26-HP-26001985-01

Rekvirent

SR-GRUPPEN A/S - Afd. 50 - BLUE-PHOENIX

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 16.06.2026 **Slut:** 18.06.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

SR-GRUPPEN A/S, Stefan Zacho, Fuglesangsalle 14 6600 Vejen

Med venlig hilsen



Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001985-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001985
Kundenr.: CA0024805

Analyserapport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	15-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00198501	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	98	%	
Gennemfald 4 mm	94	%	
Gennemfald 2 mm	90	%	
Gennemfald 1 mm	84	%	
Gennemfald 0,5 mm	75	%	
Gennemfald 0,25 mm	50	%	
Gennemfald 0,125 mm	21	%	
Gennemfald 0,063 mm	10.6	%	




SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001985-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001985
Kundenr.: CA0024805

Analysereport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	15-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00198501		

kornstørrelsefordeling

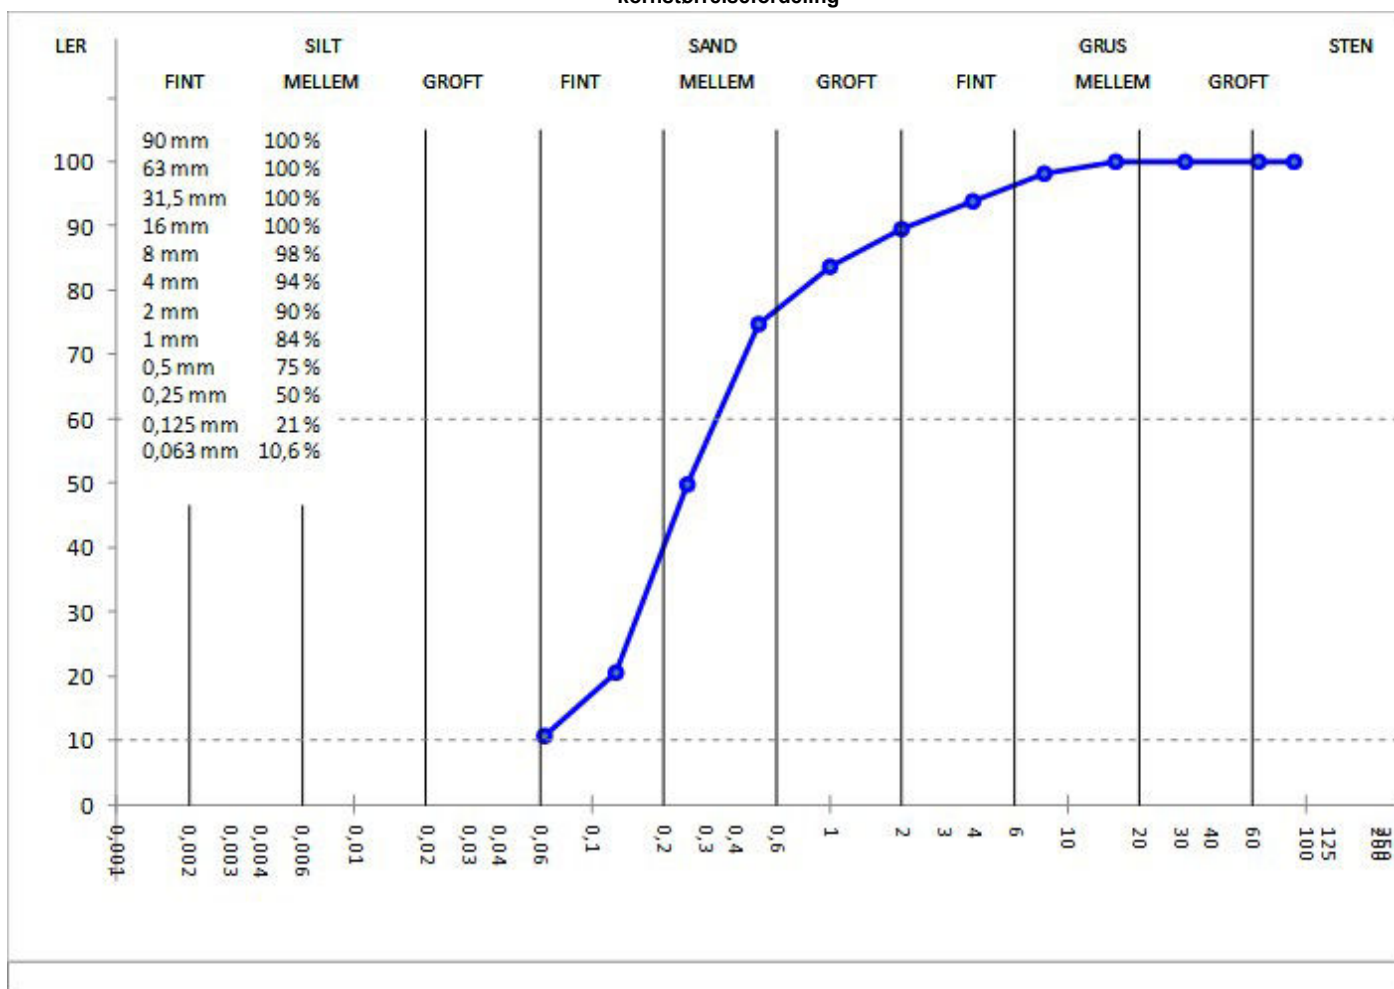

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.