



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportdato: 02.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003454
Kundenr.: CA0024805
Valideringskode: 7D667F4832

Prøvningsrapportnr.: AR-26-HP-26003454-01

Rekvirent

SR-GRUPPEN A/S - Afd. 50 - BLUE-PHOENIX

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 01.10.2026 **Slut:** 02.10.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

SR-GRUPPEN A/S, Stefan Zacho, Fuglesangsalle 14 6600 Vejen

Med venlig hilsen

Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26003454-01
Rapportdato: 02.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003454
Kundenr.: CA0024805

Analysereport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 5	Prøve ID:	30-09-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00345401	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	97	%	
Gennemfald 4 mm	91	%	
Gennemfald 2 mm	83	%	
Gennemfald 1 mm	76	%	
Gennemfald 0,5 mm	62	%	
Gennemfald 0,25 mm	37	%	
Gennemfald 0,125 mm	19	%	
Gennemfald 0,063 mm	13.6	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen




SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26003454-01
Rapportdato: 02.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003454
Kundenr.: CA0024805

Analysereport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 5	Prøve ID:	30-09-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00345401		

kornstørrelsefordeling

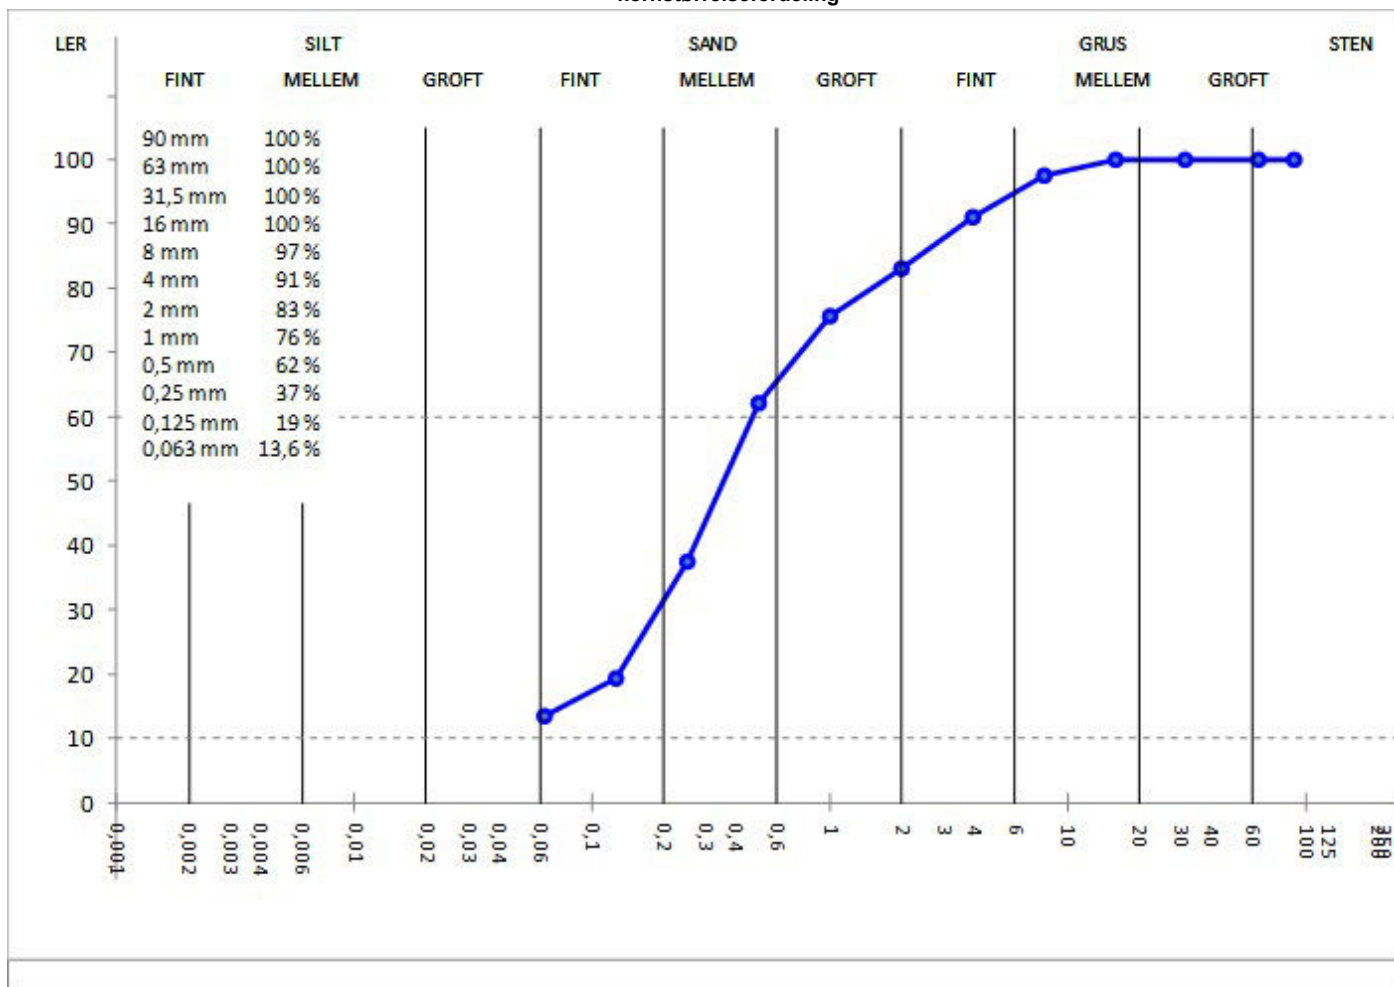

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportdato: 05.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003455
Kundenr.: CA0024805
Valideringskode: 160C087BDB

Prøvningsrapportnr.: AR-26-HP-26003455-01

Rekvirent

SR-GRUPPEN A/S - Afd. 50 - BLUE-PHOENIX

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 01.10.2026 **Slut:** 05.10.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-2:2011+AC:2013	Proctorindstampning

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

SR-GRUPPEN A/S, Stefan Zacho, Fuglesangsalle 14 6600 Vejen

Med venlig hilsen

Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26003455-01
Rapportdato: 05.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003455
Kundenr.: CA0024805

Analyserapport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	30-09-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00345501	Enhed	
Proctorindstampning			
Maximal densitet	2.00	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	10.0	%	
Frasigtet > 16 mm	0.0	%	
Antaget korndensitet	2.65	Mgram/m ³	




SR-GRUPPEN A/S
Fuglesangsalle 14
6600 Vejen
Att.: Philippa F. Larsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26003455-01
Rapportdato: 05.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003455
Kundenr.: CA0024805

Analysereport

Prøvetype:	SR-grus	Prøvested:	Afd. 50 - BLUE-PHOENIX
Prøvemærke:	SR-GRUS HAL 4	Prøve ID:	30-09-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00345501		

proctorforsøg

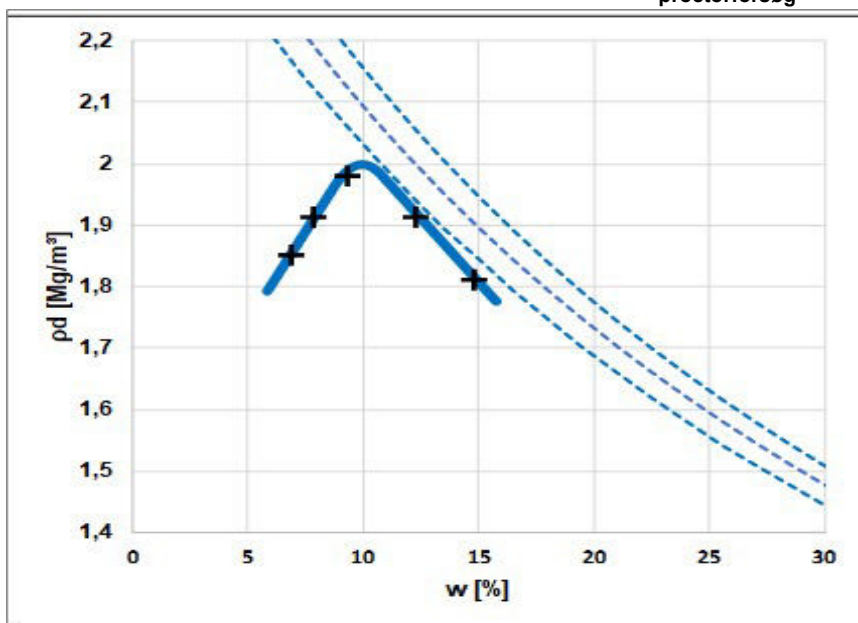

ρd,max	[Mg/m³]	2,00
w opt	[%]	10,0

ρd,max korr.	[Mg/m³]	
w opt korr.	[%]	