

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4



 **DANAK**
TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 26. oktober 2026

VBM sag: 5377 24 V R-26-2265A

Att: Simon Olsen

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-2265A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 275 - Gadstrup

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton 0-32 (KB)

Prøvningsperiode

Start 20. oktober 2026

Slut 26. oktober 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-2265A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 24 - Afd. 275 - Gadstrup

Sted : Knust beton 0-32 mm (KB) - 20-10-2026

Dato: 26. oktober 2026

VBM sag: 5377 24 - V R-26-2265A



Modtaget dato: 20. oktober 2026

Udført af: 7NF2

VBM Prøvenr.	R-26-2265A	1
Materiale		KNBE032
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	1,6
X	%	0,0
Rc	%	82,6
Ru	%	17,4
Rb	%	0,0
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	100,0
Rc + Ru	%	100,0
Rb	%	0,0
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNBE032 (Knust beton 0-32 mm (KB))
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hyalriske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler

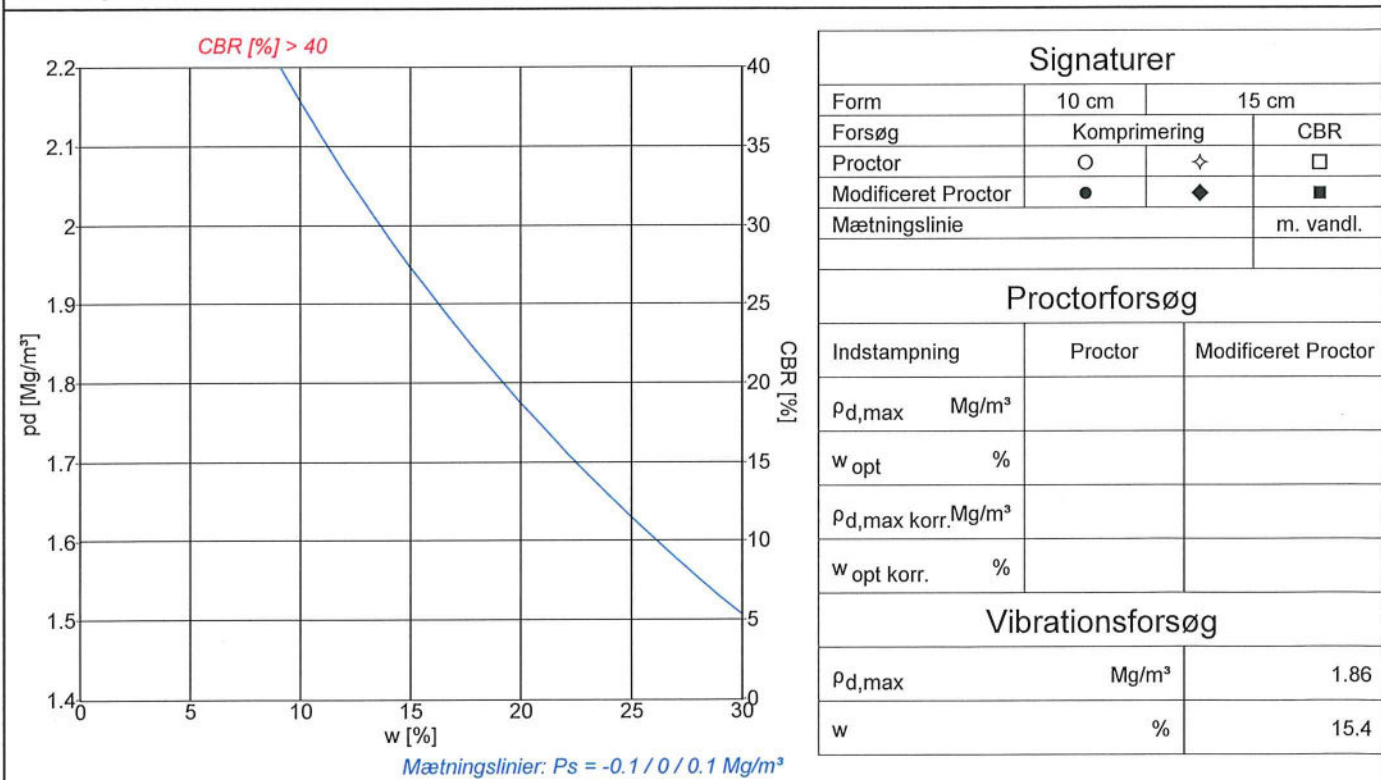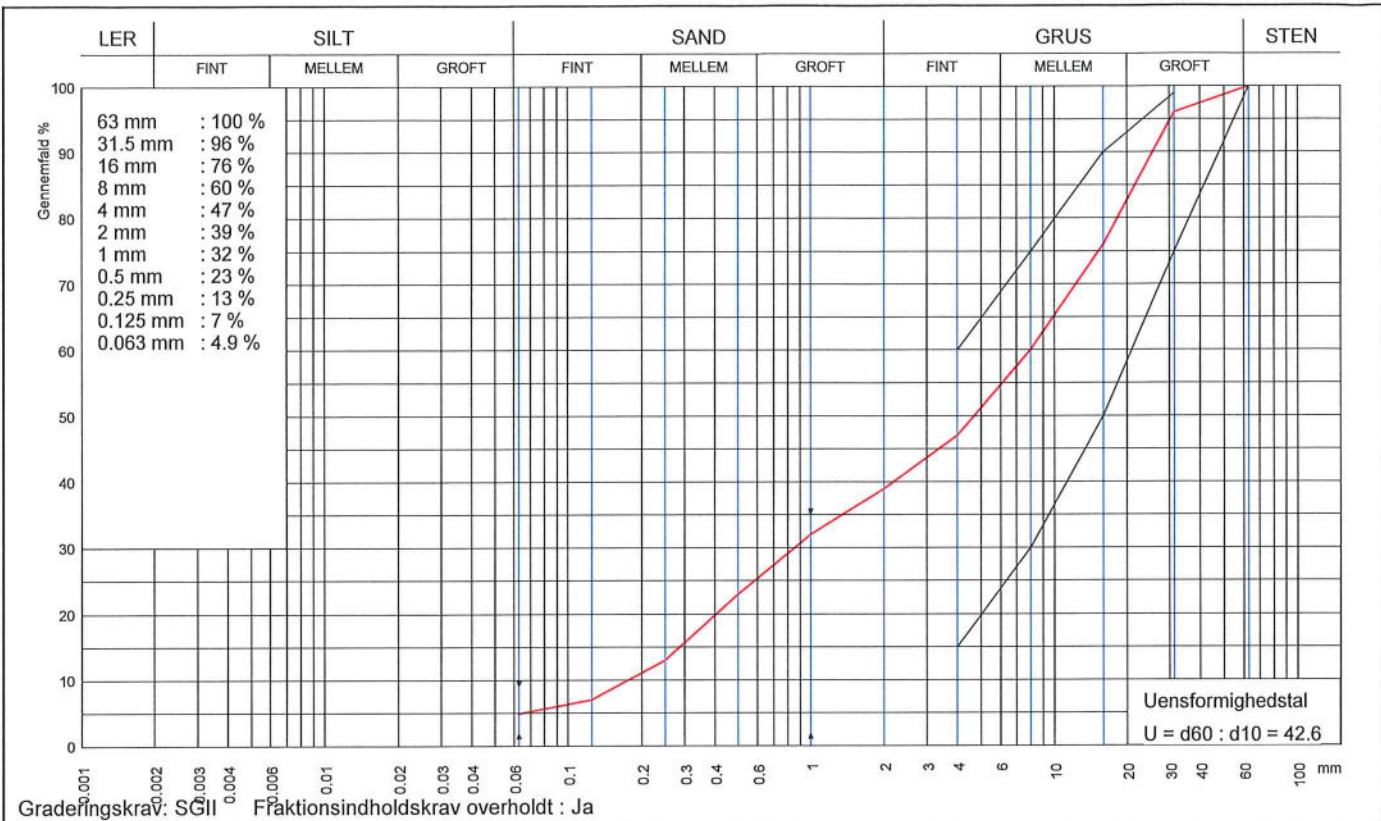

Gennemfald 0.063 mm	4.9 %	Frasigtet > 16 mm	s	24 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w_L		Plasticitetsgrænse w_P			Plasticitetsindeks I_P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ_s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ_s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ_f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) k_a	%	Kalkindhold(0-16mm) k_a	%		Kalkindhold(>16mm) k_a	%
Glødetab g_l	%	Glødetab reduceret $g_{l,red}$	%			
Sandækvivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w_{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32 mm (KB)

Rap. nr. R-26-2265A

Mrk. Beton

Udt. 20-10-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	eurofins	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 275 - Gadstrup	VBM LABORATORIET	Dybde / Kote	Lab. nr.: 2265A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 20-10-2026	Tegn.: H5S2	Godk.: 26/10-26
		Sag nr.: 265377024	Bilag/side nr.: 3/3