

RGS Nordic A/S

Selinevej 4




TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 23. april 2025

VBM sag: 525 48 V R-25-1386A

Att: Thomas Munksgaard

Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-25-1386A**Rekvirent**

RGS Nordic A/S - Afd. 800 - Vaskeanlæg

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

8-16 mm

Prøvningsperiode

Start 8. april 2025

Slut 23. april 2025

Anvendte metode referencer


Metode Navn	Beskrivelse
-------------	-------------

DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
-------------	--



Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

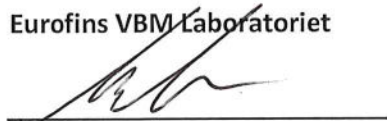

Martin C Andersen

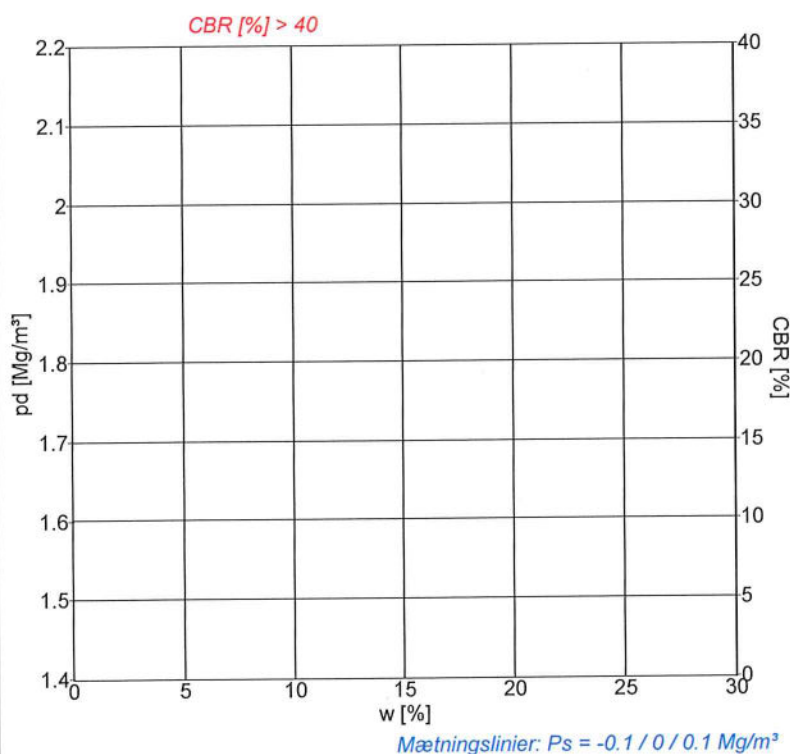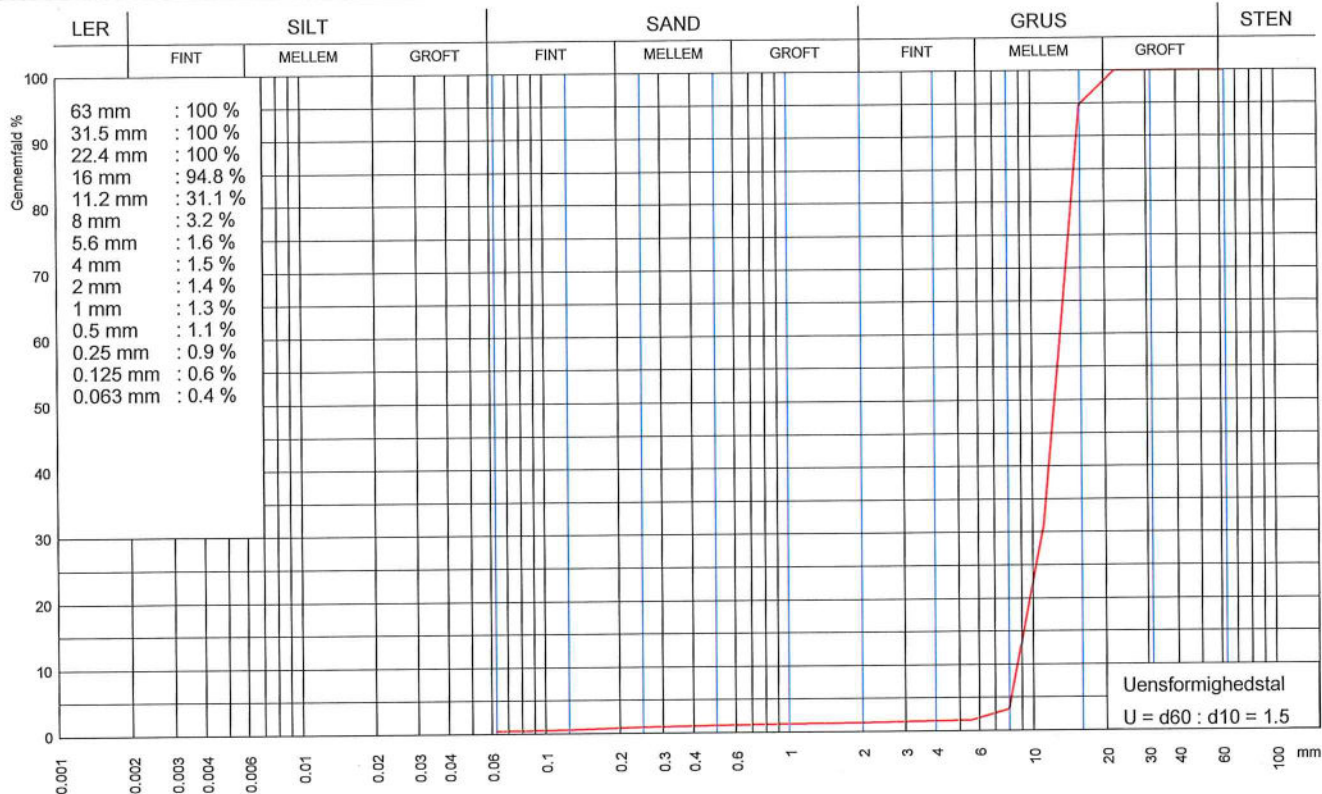

Signaturer			
Form	10 cm	15 cm	
Forsøg	Komprimering	CBR	
Proctor	○	◇	□
Modifieret Proctor	●	◆	■
Mætningslinje			m. vandl.
Proctorforsøg			
Indstampning	Proctor	Modifieret Proctor	
ρ _{d,max} Mg/m ³			
w _{opt} %			
ρ _{d,max} korr. Mg/m ³			
w _{opt} korr. %			
Vibrationsforsøg			
ρ _{d,max} Mg/m ³			
w %			

Gennemfald 0.063 mm	0.4 %	Frasigtet > 16 mm	s	5.2 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _p		Plasticitetsindeks	I _p
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _s	Korndensitet(0-16mm)	ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet, filler	ρ _f Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka %
Glødetab	gl	Glødetab reduceret	gl _{red}	%		
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%		

Prøvebeskrivelse: 8-16 mm
Rap. nr. R-25-1386A

Mrk. Mellem sten 8-16 - prøve 1

Rekvirent: RGS Nordic A/S

Sted: Afd. 800 - Vaskeanlæg

Udt. d.:

Modt. d.: 07-04-2025



eurofins
VBM LABORATORIET

Tegn.: RW4J

Godk.: 23/4-25

Station / Boring

Dybde / Kote

Sag nr.: 250525048

Mrk.:

Lab. nr.: 1386A-1

Bilag/side nr.: 2/2