

RGS Nordic A/S
Selinevej 4




TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 23. april 2025
VBM sag: 525 48 V R-25-1387A
Side: 1 af 2

Att: Thomas Munksgaard

Prøvningsrapportnr.: R-25-1387A

Rekvirent

RGS Nordic A/S - Afd. 800 - Vaskeanlæg

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

16-32 mm

Prøvningsperiode

Start 8. april 2025 Slut 23. april 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)



Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

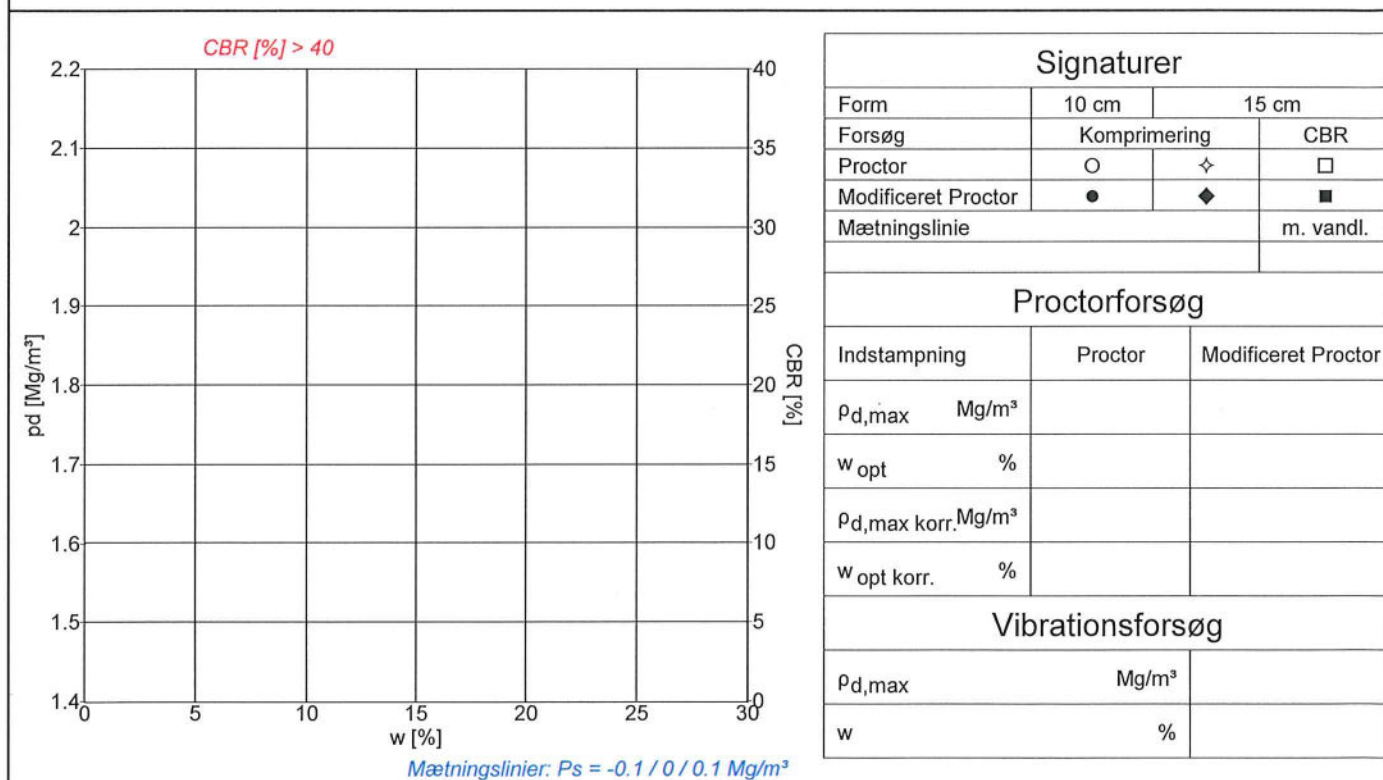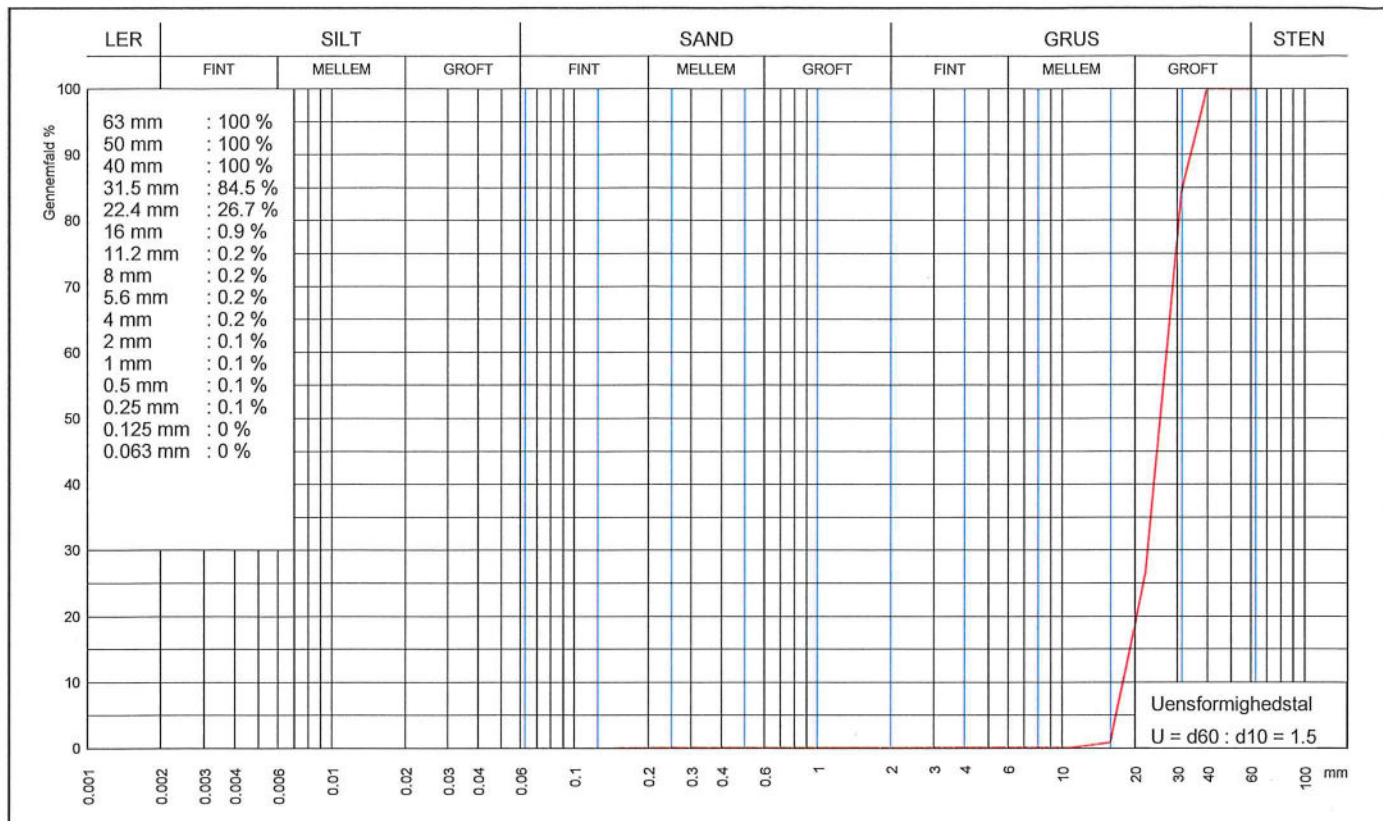

Gennemfald 0.063 mm	0 %	Frasigtet > 16 mm	s	99.1 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: 16-32 mm
Rap. nr. R-25-1687A

Mrk. Mellemstore sten 16-32 - Prøve 1

Rekvirent: RGS Nordic A/S	eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 800 - Vaskeanlæg		Dybde / Kote	Lab. nr.: 1387A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 07-04-2025	Tegn.: RW4J	Godk.: 23/4-25 WJ
		Sag nr.: 250525048	Bilag/side nr.: 2/2