

RGS Nordic A/S
Selinevej 4



 **DANAK**
TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 23. april 2025
VBM sag: 525 48 V R-25-1385A
Side: 1 af 2

Att: Thomas Munksgaard

Prøvningsrapportnr.: R-25-1385A

Rekvirent

RGS Nordic A/S - Afd. 800 - Vaskeanlæg

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Sten

Prøvningsperiode

Start 8. april 2025

Slut 23. april 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)



Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

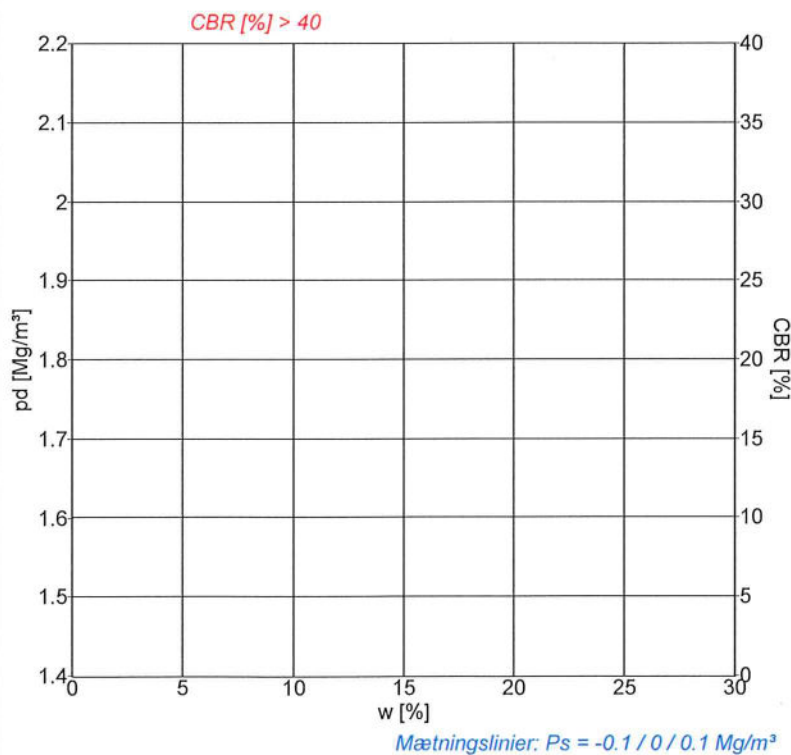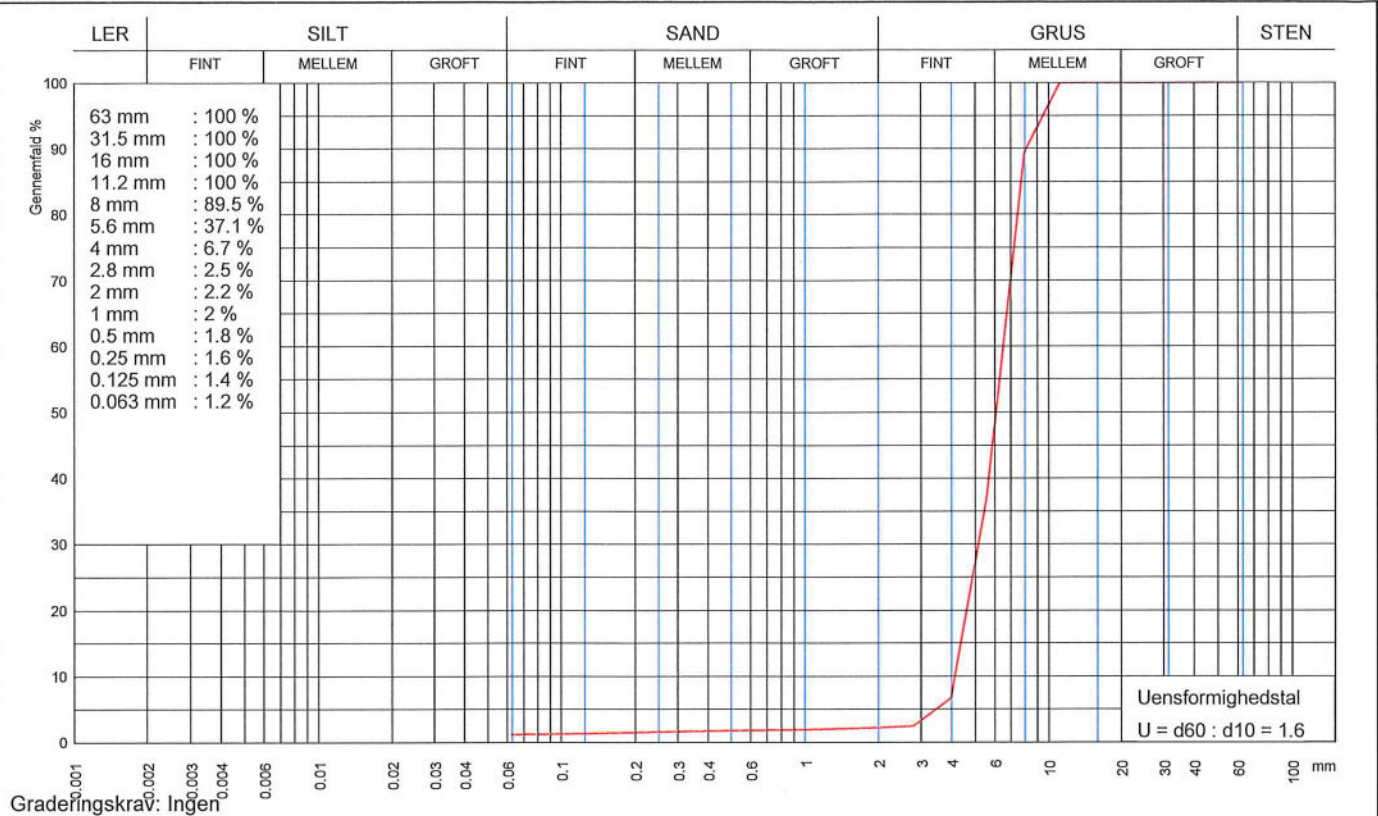

Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Mætningslinje	m. vandl.	
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
ρ _{d,max} Mg/m ³		
w _{opt} %		
ρ _{d,max} korr. Mg/m ³		
w _{opt} korr. %		
Vibrationsforsøg		
ρ _{d,max} Mg/m ³		
w %		

Gennemfald 0.063 mm	1.2 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Sten
Rap. nr. R-25-1385A

Mrk. Små sten 4-8 - prøve 1

Rekvirent: RGS Nordic A/S	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 800 - Vaskeanlæg	Dybde / Kote	Lab. nr.: 1385A-1
Udt. d.:	Sag nr.: 250525048	Bilag/side nr.: 2/2
Modt. d.: 07-04-2025	Tegn.: X4LA	Godk.: 23/4-25 u
	eurofins VBM LABORATORIET	