

Blue Phoenix Denmark A/S

Selinevej 4



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Dato: 17. september 2026

VBM sag: 5377 16 V R-26-1900A

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-1900A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 280 - Odense

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton / tegl.

Prøvningsperiode

Start 8. september 2026

Slut 17. september 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-1900A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 16 - Afd. 280 - Odense

Sted : Batch 2026-03

Dato: 17. september 2026

VBM sag: 5377 16 - V R-26-1900A

Modtaget dato: 3. september 2026



Udført af: 9BGU

VBM Prøvenr.	R-26-1900A	1
Materiale		KNBETG
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	16,6
X	%	0,2
Rc	%	68,7
Ru	%	11,5
Rb	%	19,4
Ra	%	0,2
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	99,6
Rc + Ru	%	80,1
Rb	%	19,4
Ra	%	0,2
Rg	%	0,0
X	%	0,2

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNBETG (Knust beton/tegl)

- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler

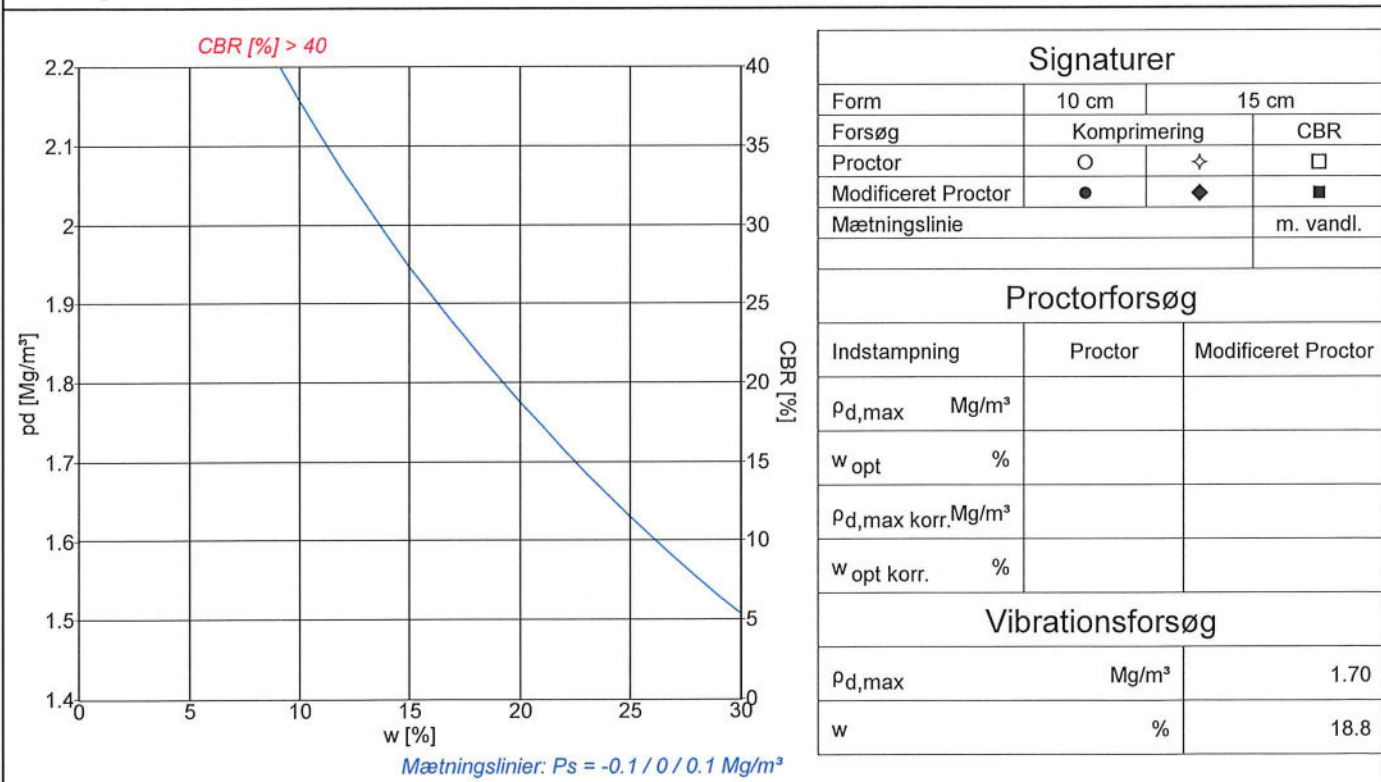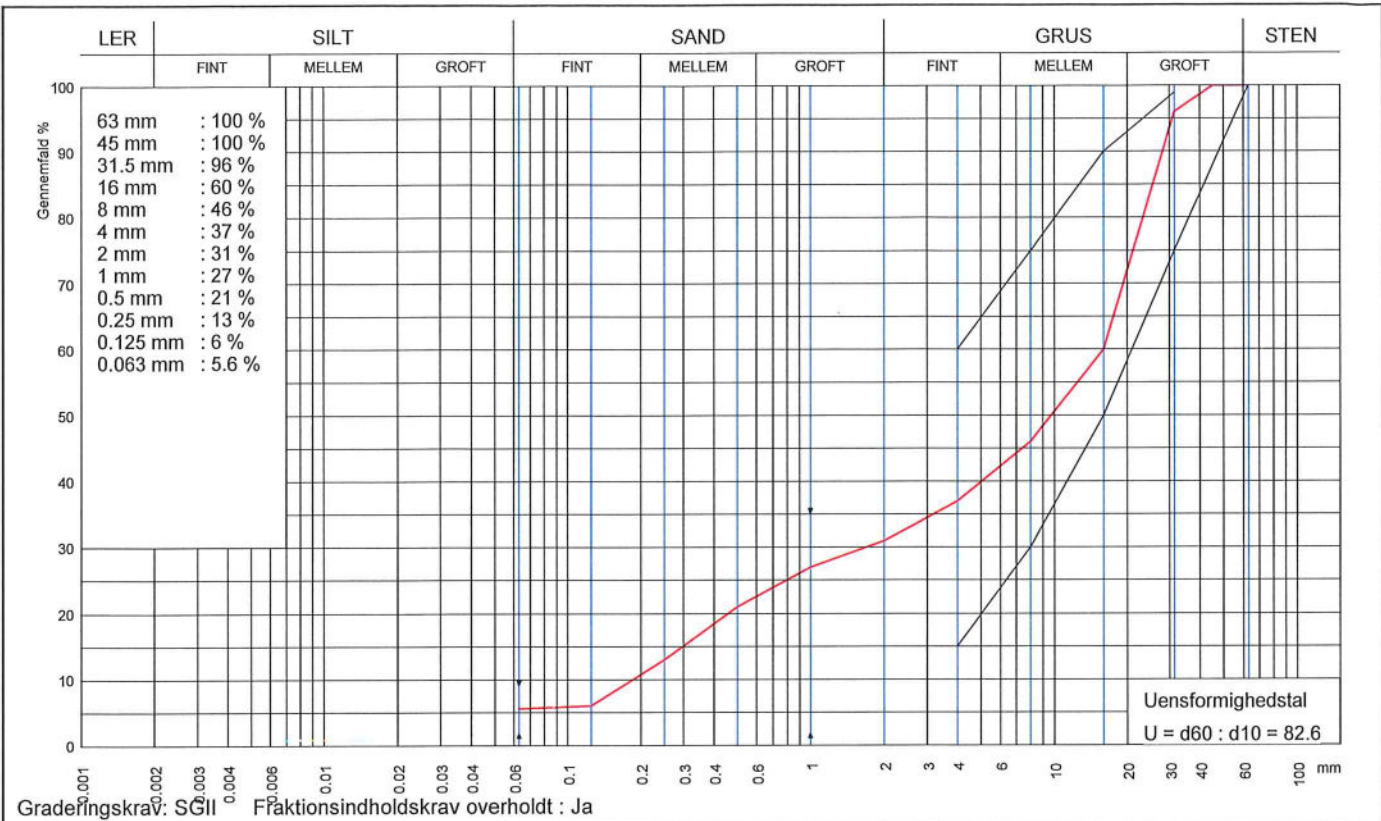

Gennemfald 0.063 mm	5.6 %	Frasigtet > 16 mm	s	40 %	Frasigtet > 80 mm	%		
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P		
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ _s	Mg/m³	Korndensitet, filler	ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	%	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka	%
Glødetab	gl	%	Glødetab reduceret	gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold						
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%				

Prøvebeskrivelse: Knust beton / tegl.

Rap. nr. R-26-1900A

Mrk. Batch 2026-03

Udt. 03-09-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 280 - Odense	Dybde / Kote	Lab. nr.: 1900A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 08-09-2026	Tegn.: 9GBU
Godk.: 17/9-2026	Sag nr.: 265377016	Bilag/side nr.: 3/3