

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 22. september 2026

VBM sag: 5377 10 V R-26-1925A

Att: Simon Olsen

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-1925A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 257 - Rødby

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton 0-32mm

Prøvningsperiode

Start 11. september 2026

Slut 22. september 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-1925A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 10 - Afd. 157/257 - Rødby

Sted : 09/26-2

Dato: 21. september 2026

VBM sag: 5377 10 - V R-26-1925A



Modtaget dato: 11. september 2026

Udført af: GF6U

VBM Prøvenr.	R-26-1925A	1
Materiale		KNBE032
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	0,0
X	%	0,0
Rc	%	99,9
Ru	%	0,0
Rb	%	0,1
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	100,0
Rc + Ru	%	99,9
Rb	%	0,1
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNBE 0-32 mm (Knust beton 0-32 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler

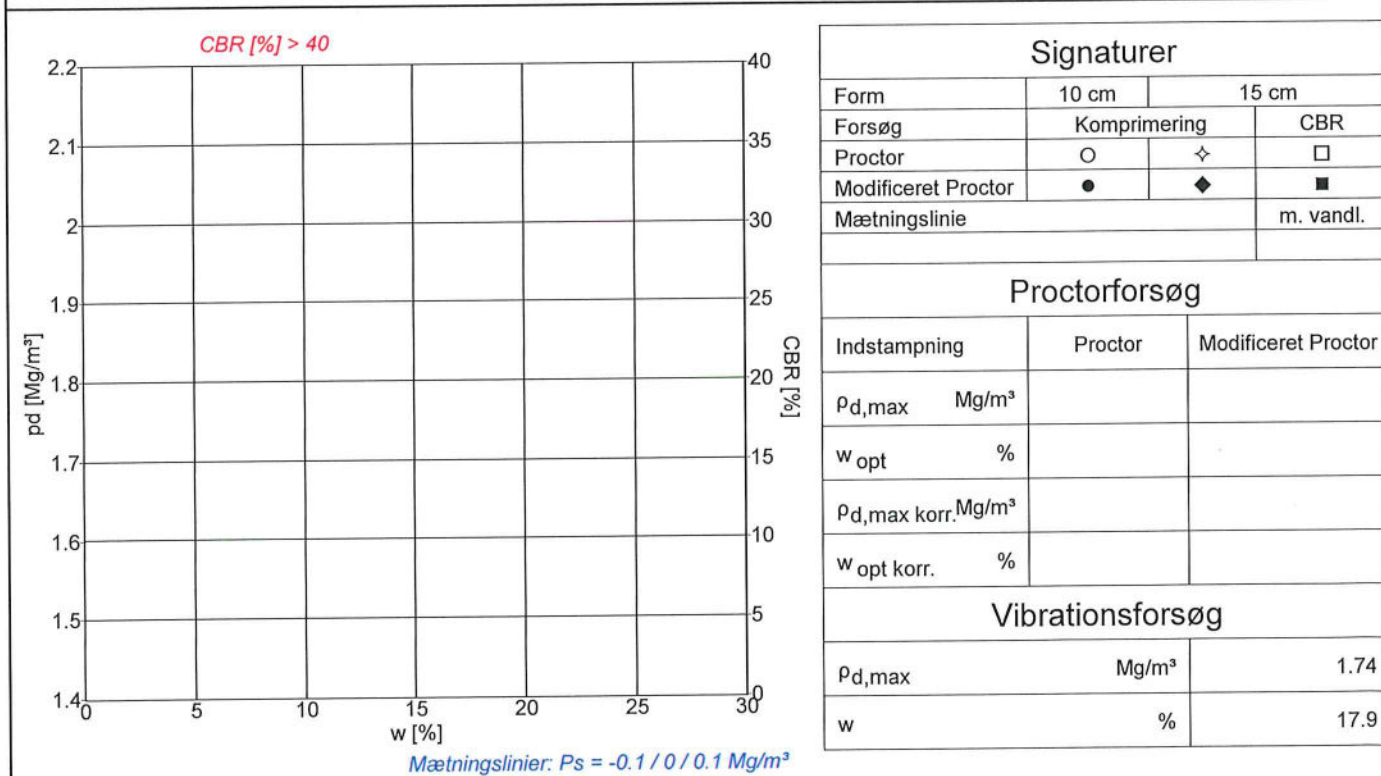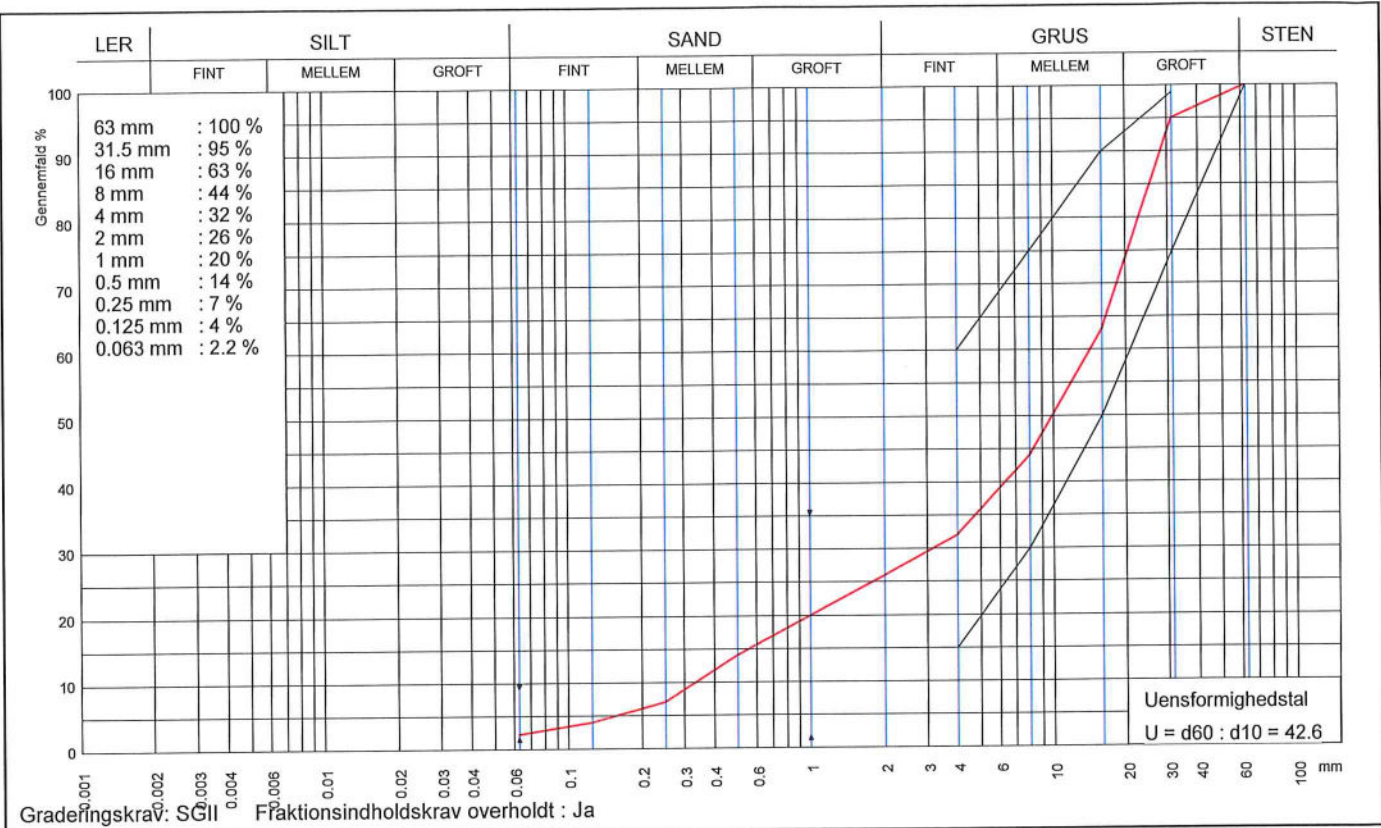

Gennemfald 0.063 mm	2.2 %	Frasigtet > 16 mm	s	37 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w_L		Plasticitetsgrænse w_P			Plasticitetsindeks I_P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ_s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ_s		Mg/m³	Korndensitet, filler ρ_f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) k_a	%	Kalkindhold(0-16mm) k_a		%	Kalkindhold(>16mm) k_a	%
Glødetab g_l	%	Glødetab reduceret $g_{l,red}$		%		
Sandækivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w_{nat}		%		

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32mm
Rap. nr. R-26-1925A

Mrk. 09/26-2
Udt. 04-09-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	eurofins	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 257 - Rødby	VBM LABORATORIET	Dybde / Kote	Lab. nr.: 1925A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 11-09-2026	Tegn.: H5S2	Godk.: 22/9-2024
		Sag nr.: 265377010	Bilag/side nr.: 3/3