

RGS Nordic A/S
Selinevej 4


DK-2300 København S

Dato: 30. oktober 2025
VBM sag: 525 21 V R-25-3259A
Side: 1 af 3

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Prøvningsrapportnr.: R-25-3259A

Rekvirent

RGS Nordic A/S - Afd. 243 - Savannevej, Aalborg

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust asfalt 0-16 (KAS)

Prøvningsperiode

Start 24. oktober 2025

Slut 30. oktober 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-25-3259A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: RGS Nordic A/S

Lokation: 21 - Afd. 243 - Savannevej, Aalborg

Sted : Savannevej 2025, asfalt

Dato: 30. oktober 2025

VBM sag: 525 21 - V R-25-3259A



Modtaget dato: 24. oktober 2025

Udført af: GF6U

VBM Prøvenr.	R-25-3259A	1
Materiale		KAS 0-16
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	40
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	1,5
X	%	0,0
Rc	%	1,9
Ru	%	1,5
Rb	%	0,0
Ra	%	96,6
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	3,4
Rc + Ru	%	3,4
Rb	%	0,0
Ra	%	96,6
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KAS 0-16 (Knust asfalt 0-16 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler

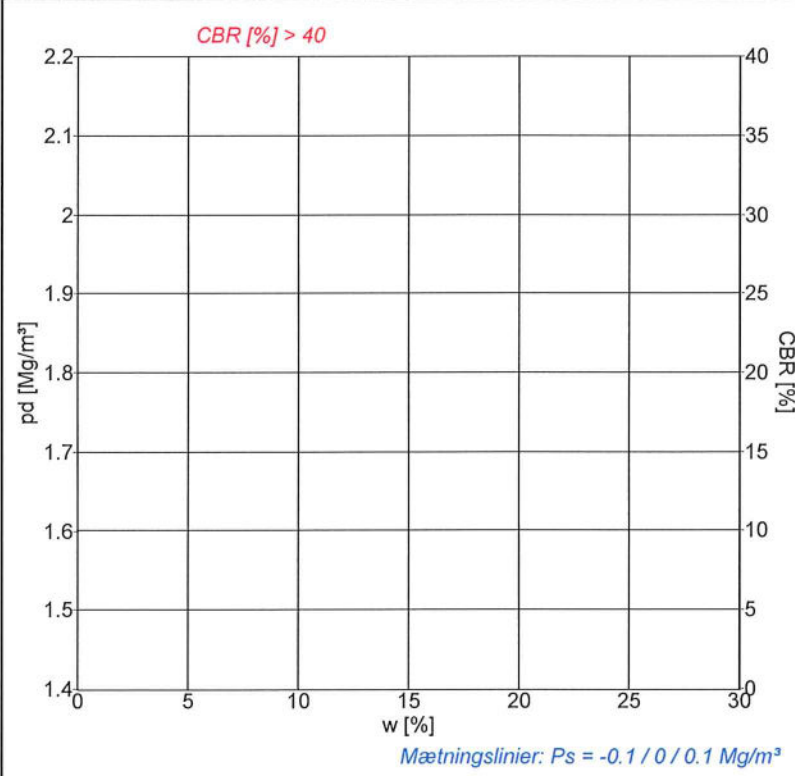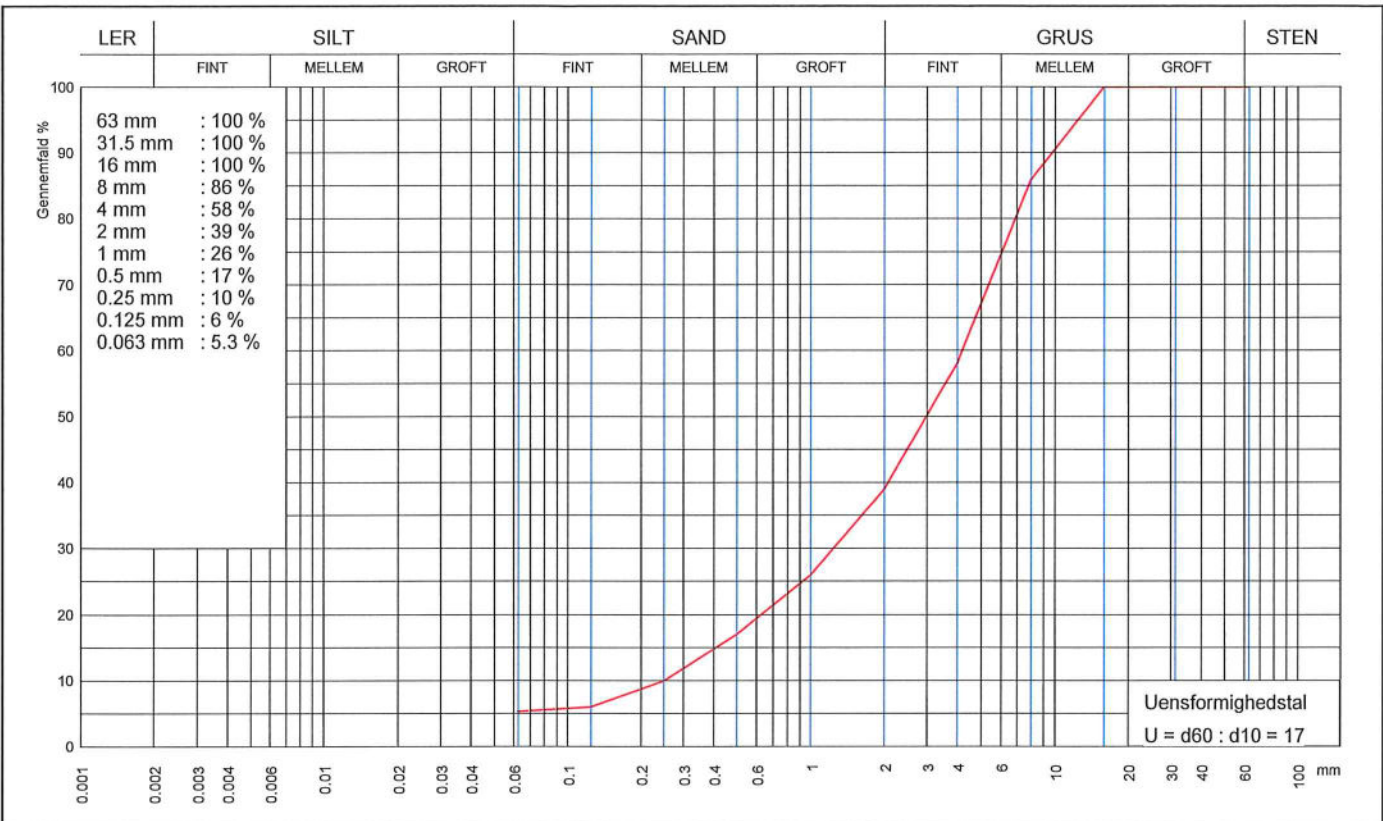

Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Mætningslinje		m. vandl.
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
ρ _{d,max} Mg/m³		
w _{opt} %		
ρ _{d,max} korr. Mg/m³		
w _{opt} korr. %		
Vibrationsforsøg		
ρ _{d,max} Mg/m³		1.97
w %		10.1

Gennemfald 0.063 mm	5.3 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%		
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P		
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _S	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ _S	Mg/m³	Korndensitet, filler	ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	%	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka	%
Glødetab	gl	%	Glødetab reduceret	gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold						
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%				

Prøvebeskrivelse: Knust asfalt 0-16 (KAS) Mrk. 21-10-2025 - Savannevej 2025, asfalt
Rap. nr. R-25-3259A

Rekvirent: RGS Nordic A/S	eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:		
Sted: Afd. 243 - Savannevej, Aalborg		Dybde / Kote	Lab. nr.: 3259A-1		
Udt. d.: 21-10-2025	Modt. d.:	Tegn.: RW4J	Godk.: 20/10-25 WJ	Sag nr.: 250525210	Bilag/side nr.: 3/3