

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4



DK-2300 København S

Dato: 30. juni 2026
VBM sag: 5377 4 V R-26-1304A
Side: 1 af 3

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Prøvningsrapportnr.: R-26-1304A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 200 - Selinevej

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton og tegl 0-32 (KBT II)

Prøvningsperiode

Start 19. juni 2026 Slut 30. juni 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet


Mads Alfastsen

Prøvningsrapport nr.: R-26-1304A
Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 1 - Afd. 200 - Selinevej

Sted : KBT II, Batch 140/2026, 18-06-2026

Dato: 30. juni 2026

VBM sag: 5377 1 - V R-26-1304A


Modtaget dato: 19. juni 2026

Udført af: 5R6S

VBM Prøvenr.	R-26-1304A	1
Materiale		KBT II 0-32
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	33,0
X	%	0,2
Rc	%	59,0
Ru	%	15,8
Rb	%	24,9
Ra	%	0,0
Rg	%	0,2
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	99,6
Rc + Ru	%	74,7
Rb	%	24,9
Ra	%	0,0
Rg	%	0,2
X	%	0,2

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KBT II 0/32 (Knust beton og tegl 0-32 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler

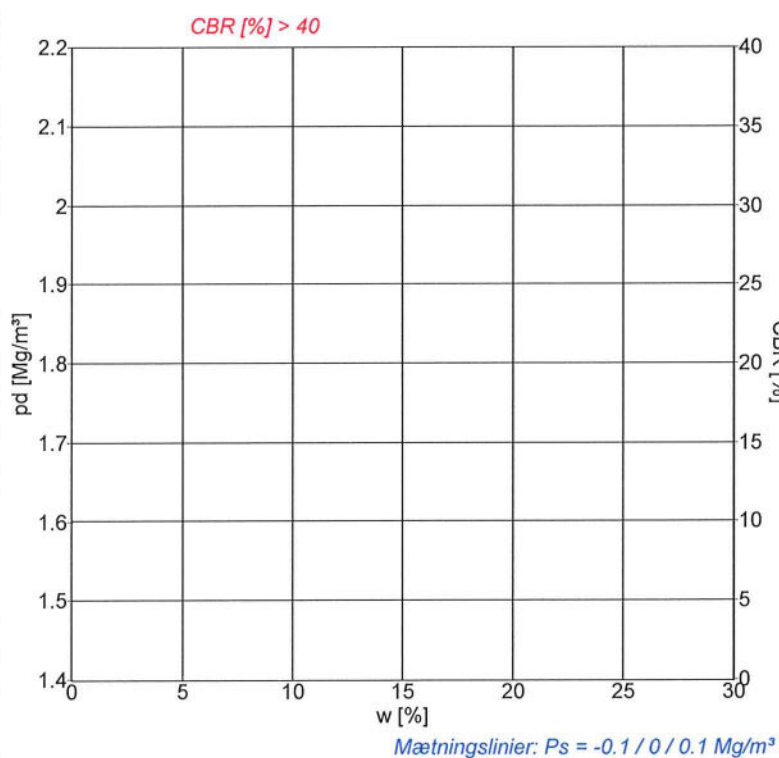

Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Mætningslinje		m. vandl.
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
Pd,max Mg/m ³		
w opt %		
Pd,max korr. Mg/m ³		
w opt korr. %		
Vibrationsforsøg		
Pd,max Mg/m ³		1.70
w %		15.0

Gennemfald 0.063 mm	6.8 %	Frasigtet > 16 mm	s	27 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton og tegl 0-32 (KBT II) Mrk. KBT II, Batch 140/2026, 18-06-2026
Rap. nr. R-26-1304A

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 200 - Selinevej	Dybde / Kote	Lab. nr.: 1304A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 19-06-2026	Tegn.: H5S2
Godk.: GTHK	Sag nr.: 265377004	Bilag/side nr.: 3/3