

SR-Gruppen A/S
Fuglesangsalle 14



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-6600 Vejen

Dato: 11. august 2025
VBM sag: 4327 19 V R-25-2317A
Side: 1 af 2

Att: Karsten Reinhard

Prøvningsrapportnr.: R-25-2317A

Rekvirent

SR-Gruppen A/S - Port 4 - Selinevej 4, 2300 KbhS

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Grus

Prøvningsperiode

Start 7. august 2025

Slut 11. august 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-2	Proctorforsøg (2011 + AC:2013)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)



Rapport bemærkning

- Den anvendte densitet 2.65 Mg/m³ er antaget.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Martin C Andersen

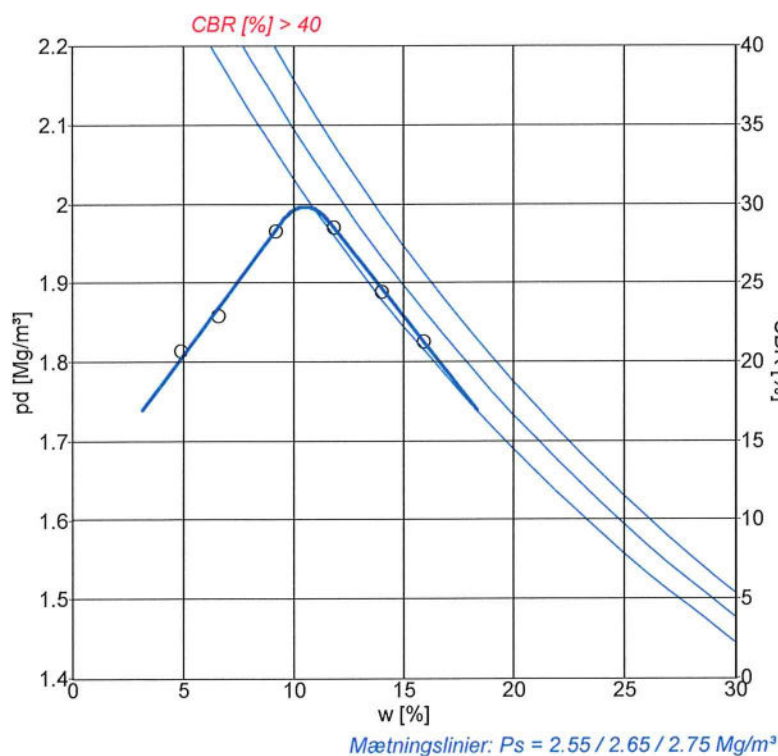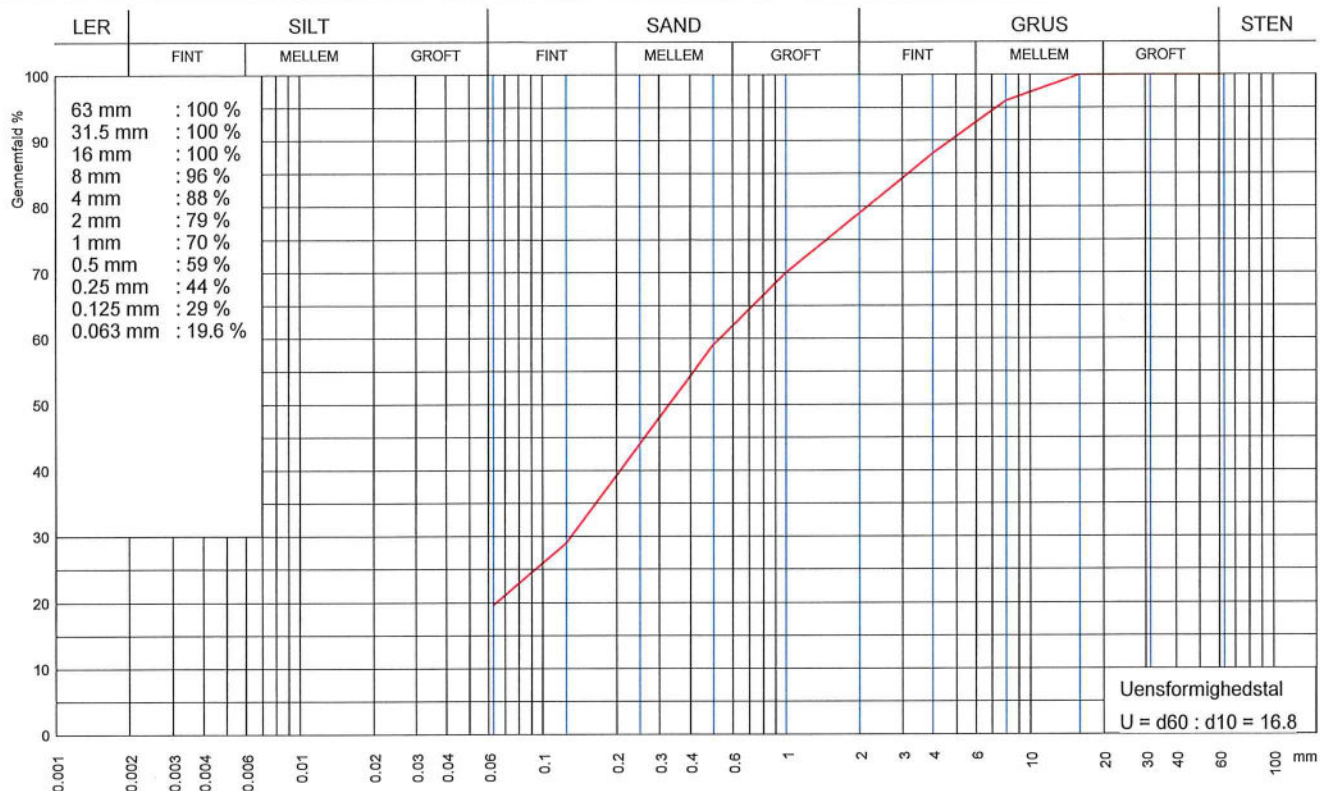

Signaturer			
Form	10 cm	15 cm	
Forsøg	Komprimering		CBR
Proctor	○	◇	□
Modificeret Proctor	●	◆	■
Mætningslinje			m. vandl.
Proctorforsøg			
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor	
$\rho_{d,max}$ Mg/m ³	2.00		
w_{opt} %	10.5		
$\rho_{d,max \text{ korr.}}$ Mg/m ³			
$w_{opt \text{ korr.}}$ %			
Vibrationsforsøg			
$\rho_{d,max}$ Mg/m ³			
w %			

Gennemføld 0.063 mm	19.6 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w_L		Plasticitetsgrænse w_P			Plasticitetsindeks I_P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ_s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ_s		Mg/m ³	Korndensitet, filler ρ_f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) k_a	%	Kalkindhold(0-16mm) k_a		%	Kalkindhold(>16mm) k_a	%
Glødetab g_l	%	Glødetab reduceret $g_{l,red}$		%		
Sandækivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w_{nat}		%		

Prøvebeskrivelse: Grus
Rap. nr. R-25-2317A

Mrk. Selinevej afd. 50-07-08-2025 SR-Grus

Rekvirent: SR-Gruppen A/S	 eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Port 4 - Selinevej 4, 2300 Kbh S		Dybde / Kote	Lab. nr.: 2317A-1
Udt. d.: 07-08-2025	Modt. d.:	Tegn.: W2FZ / UP8W	Godk.:
		Sag nr.: 254327019	Bilag/side nr.: 2/2